

Руководство по эксплуатации



Серия А - Небольшой высокопроизводительный преобразователь частоты
IDS-drive.

Благодарим Вас за выбор многофункционального и высокопроизводительного инвертора IDS-drive серии A. Неправильная работа инвертора во время установки, подключения и эксплуатации может привести к несчастному случаю, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием, чтобы освоить правильное использование прибора, что позволит избежать травм и потери имущества из-за неправильной эксплуатации. После прочтения внимательно следите за инструкциями по эксплуатации для дальнейшего обслуживания, защиты и применения в других ситуациях. Для вашей безопасности, пожалуйста, попросите профессиональный электротехнический персонал установить, отладить и запрограммировать инвертор.

Такие знаки, как:



ВНИМАНИЕ

и



ОПАСНО

в Руководстве, напоминают о мерах предосторожности при переноске, установке, эксплуатации и проверке инвертора. Пожалуйста, строго соблюдайте обозначенные предупреждения для обеспечения безопасности при использовании. Обратитесь к данному руководству в случае каких-либо сомнений; для решения нерешенных проблем, пожалуйста, свяжитесь напрямую с Компанией ИПС или с нашими дистрибуторами, мы назначим профессионалов, которые смогут оказать Вам квалифицированную помощь.

Уровни внимания в руководстве означающие «опасность» и «предупреждение» с соответствующими знаками, как показано ниже:



ОПАСНО : Могут быть вызваны потери, если не учитывать рекомендации.



ВНИМАНИЕ : При неправильном использовании могут возникнуть травмы или повреждение инвертора или механической системы.

Убедитесь, что содержимое с указателями безопасности соблюдается. В различных ситуациях «Предупреждение» также может привести к серьезным результатам, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, изложенные в руководстве по эксплуатации.

ОПАСНО

- Отключите питание перед подключением.
- После отключения питания переменного тока в инверторе остается высокое напряжение до того, как погаснет индикатор зарядки, поэтому опасно прикасаться к внутренней цепи и компонентам.
- Не проверяйте компоненты и сигнал на плате во время работы.
- Не разбирайте и не меняйте внутреннее соединение, проводку или компоненты инвертора по своему желанию.
- Не управляйте кнопками мокрыми руками, чтобы избежать удара током.
- Заземляющая клемма инвертора должна быть правильно заземлена.
- Запрещается менять и устанавливать панель управления и компоненты по своему желанию во избежание поражения электрическим током, взрыва и других опасностей.

ВНИМАНИЕ

- Поскольку полупроводниковые детали внутри инвертора легко повреждаются под высоким напряжением, запрещается проводить на них испытание на выдерживаемое напряжение.
- Запрещается подключать выходные клеммы U.V.W инвертора к сети переменного тока.
- Не прикасайтесь к радиатору инвертора и тормозному резистору, во время включения или отключения питания, во время работы в ближайшее время после работы когда элементы могут быть сильно нагреты , чтобы избежать ожогов.
- Напряжение, приложенное только к одной клемме, может быть таким, которое требуется в Руководстве по эксплуатации для предотвращения взрыва, повреждения и так далее.
- Не прикасайтесь к платам главной платы CMOS и IC преобразователя, поскольку они легко подвержены влиянию статического электричества и могут им повредится.
- Только квалифицированные специалисты могут устанавливать, отлаживать и обслуживать инвертор.
- Утилизированный инвертор должен быть утилизирован как промышленные отходы, сжигание запрещено.
- После длительного хранения преобразователь должен пройти проверку и ввод в эксплуатацию перед использованием.
- Преобразователь может быть легко настроен для работы на высокой скорости, перед настройкой проверьте, подходят ли характеристики двигателя и машины для такой работы на высокой скорости.

Оглавление

№ 1 Меры предосторожности	6
1.1 Проверка распаковки	6
1.2 Установка	7
1.3 Использование	7
1.4 Хранение	8
№ 2 Характеристики модели	8
2.1 Технические характеристики	8
2.2 Общие характеристики	9
№ 3 Проводка	10
3.1 Расположение клемм силовой цепи	10
3.2 Расположение клемм управления	11
3.3 Описание клемм силовой цепи	11
3.4 Описание клемм управления	11
3.5 Описание функции перемычки	12
3.6 Основная электрическая схема	13
№ 4 Клавиатура	16
4.1 Описание клавиатуры	16
4.2 Описание функций индикатора	17
4.3 Описание отображаемых параметров	17
№ 5 Список функций	18
5.1 Основные функциональные параметры	18
5.2 Параметры функции практического применения	19
5.3 Функциональные параметры входных / выходных клемм	20
5.4 Функциональные параметры аналоговой величины	24
5.5 Функциональные параметры многоступенчатой скорости	26
5.6 Параметры функции защиты	29
5.7 Функциональные параметры подачи воды постоянного давления	30
5.8 Параметры функции двигателя	31
5.9 Параметры функции ПИД	32
5.10 Параметры функции связи	33

№ 1 Меры предосторожности.

1.1 Распаковка и осмотр.

Многофункциональный и высокопроизводительный инвертор серии А перед поставкой прошел тестирование и проверку качества. После покупки и перед распаковкой проверьте, не повреждена ли упаковка из-за неправильной транспортировки, и соответствуют ли спецификация и модель заказанному преобразователю частоты, в случае возникновения каких-либо проблем, свяжитесь с поставщиком.

a) Осмотр после распаковки

- (1) Внутри находятся преобразователь частоты, инструкция по эксплуатации.
- (2) Проверьте паспортную табличку (шильдик) на боковой стороне преобразователя, чтобы убедиться, что прибор соответствует заказу.

б) Шильдик

MODEL: A152T4B	Specification and model
INPUT: 3PH 380V 50/60Hz	Input
OUTPUT: 3PH 0~380V 0~600Hz	Output
POWER: 1.5KW 4A	Power
S/N: 	Bar code
A300T400075BX0	Serial number
IDS-drive www.chastotniki.ru	

в) Модель



1.2 Установка

- Температура окружающей среды должна быть в пределах от -5 °C до 40 °C Высокая температура и влажность должны быть предотвращены, влажность не должна превышать 90% (без конденсации).
- Электромагнитные помехи должны быть предотвращены, а источник помех должен находиться как можно дальше от преобразователя частоты.
- Не допускается попадание капель воды, пара, пыли, хлопкового волокна и металлической стружки, а также масла, соли и агрессивных газов.
- Запрещается устанавливать инвертор в среде с легковоспламеняющимися и взрывоопасными газами, а также с жидкими и твердыми веществами.
- Запрещается устанавливать выключатель, контактор, конденсатор или пьезорезистор и другие устройства на выходной стороне преобразователя частоты, чтобы избежать неисправности преобразователя и повреждения защиты от срабатывания или компонентов.
- Инвертор должен использовать автономное электропитание, и не должен запитываться от одной линии со сварочным аппаратом, чтобы предотвратить повреждение защиты инвертора.
- Для облегчения охлаждения и технического обслуживания инвертор должен быть установлен вертикально с достаточным пространством вокруг для обеспечения вентиляции.
- Монтажная панель должна быть изготовлена из негорючих материалов, таких как железная плита, которая должна быть защищена от вибрации, которая может повредить инвертор.
- Если несколько инверторов установлены один над другим в одном шкафу, следует соблюдать определенное расстояние и между ними и должна быть установлена перегородка.

1.3 Использование

a) Перед подачей энергии

- Напряжение выбранного источника питания должно соответствовать входному напряжению инвертора.
- PE относится к клемме заземления, пожалуйста, убедитесь, что двигатель и инвертор заземлены должным образом для обеспечения безопасности.
- Не устанавливайте контактор между источником питания и инвертором для управления пуском или остановом инвертора, в противном случае это повлияет на срок службы инвертора.
- Проводка клеммы питающей цепи должна быть правильной. L1.L2.L3.L.N относятся к клеммам питания, которые запрещено менять с клеммами U.V.W., в противном случае может быть вызвано повреждение инвертора во время подачи питания.

б) Подача питания

- Запрещается подключать и отключать разъем инвертора, чтобы предотвратить всплески напряжения на плате управления и повреждение инвертора.
- Необходимо поставить крышку на место для предотвращения поражения электрическим током и

соответствующей травмы.

в) Работа

- Запрещается включать или отключать моторный блок во время работы инвертора, чтобы предотвратить отключение из-за перегрузки по току, даже при возгорании в главной цепи.
- Запрещается снимать переднюю крышку инвертора во время подачи питания, чтобы избежать поражения электрическим током, приводящего к травме.
- Когда запускается функция повторного запуска при сбое, двигатель автоматически перезапускается после остановки работы; Пожалуйста, держитесь подальше от машины, чтобы избежать несчастного случая.
- Выключатель останова не будет отключен до тех пор, пока не будет установлен, его отличие от используемого аварийного выключателя, пожалуйста, обратите на это внимание.

1.4 Хранение

- Температура среды хранения должна составлять от -20 °C до + 65 °C;
- Относительная влажность среды хранения должна составлять от 0% до 95% в сухом месте без конденсата и пыли;
- В среде хранения не должно быть агрессивных газов и жидкости. В этом случае нужно укрытие, желательно с надлежащей упаковкой;
- Длительное хранение инвертора может привести к повреждению электролитического конденсатора, поэтому необходимо включать его не менее 5 раз в год, при этом напряжение должно повышаться до номинального значения через регулятор напряжения.

№ 2 Характеристики модели

2.1 Технические характеристики

Модель	Входное напряжение	Мощность (KW)	Полная мощность (KVA)	Выходной ток (A)	Мощность мотора (кВт)
A751T2B	Single-phase 220V 50Hz	0.75	2.0	5.0	0.75
A152T2B		1.5	2.8	7.0	1.5
A222T2B		2.2	4.4	11	2.2
A372T2B		3.7	6.8	17	3.7
A751T4B	Three-phase 380V 50Hz	0.75	2.2	2.7	0.75
A152T4B		1.5	3.2	4.0	1.5
A222T4B		2.2	4.0	5.0	2.2
A372T4B		3.7	6.8	8.5	3.7
A552T4B		5.5	10	12.5	5.5
A752T4B		7.5	14	17.5	7.5

2.2 Общие характеристики

Наименование	А серия	
Режим управления	V/F управление кривой	
Входная мощность	380В мощность: $380\pm15\%$ 220В мощность: $220\pm15\%$	
Четыре цифровых дисплея и Индикатор состояния	Отображение частоты, тока, скорости вращения, напряжения, счетчика, температуры, прямого / обратного вращения, неисправности и т. д.	
Коммуникации управления	RS-485	
Рабочая температура	-10~40°C	
Влажность	Относительная влажность от 0 до 95% (без конденсации)	
Вибрация	Не более 0.5G	
Контроль частоты	Пределы	0.1~1000.0Hz
	Точность	Цифровой тип управления: 0,01% ; Аналоговый тип управления: 0,1%
	Установка разрешения	Цифровой тип управления: 0,01 Гц; Аналоговый тип управления: 1% от максимальной рабочей частоты
	Выходное разрешение	0.01Гц
	Режим настройки клавиатурой	Установка напрямую ▲
	Аналоговый режим настройки	Внешнее напряжение 0-5V, 0-10V, 4-20mA, 0-20mA.
	Другие функции	Три частоты скачкообразного изменения (нижний предел частоты, частота запуска и частота остановки) могут быть установлены соответственно
Общий контроль	Контроль ускорения / замедления	4 настраиваемых времени ускорения / замедления (0,1-6500 секунд)
	Режим управления двигателем	V/F, векторное управление
	Управление моментом	Крутящий момент может быть установлен с максимальным увеличением 10,0%, и может достигать 150% при запуске на частоте 1,0 Гц.
	Многофункциональные входные клеммы	6 программируемых входов : 8 участков управления скоростью, запуск программы, 4 участка ускорения / замедления, функция ВВЕРХ, ВНИЗ, счетчик, внешний аварийный останов и т. д.
	Многофункциональные выходные клеммы	1 программируемый выход; привод работает, нулевая скорость, счетчик, внешнее исключение, запуск программы и другие индикации, а также сигнал тревоги.
	Другие функции	Автоматическое регулирование напряжения (AVR), торможение или свободный останов, торможение

		постоянным током, автоматический сброс и перезапуск, отслеживание частоты, управление программой ПЛК, поперечное управление, управление тягой, автоматический режим энергосбережения, регулировка несущей частоты (до 20 кГц) и т. д.
Функции защиты	Защита от перегрузки	Реле защиты электродвигателя (постоянный момент: 150% в минуту, вентиляторы: 120% в минуту).
	Предохранитель	В случае срабатывания предохранителя двигатель останавливается
	Перенапряжение	220В: DC нанряжение>390В 380В: DC нанряжение>800В
	Пониженное напряжение	220В: DC нанряжение<200В 380В: DC нанряжение<400В
	Перезапуск после временной остановки	Перезапуск после кратковременной остановки через режим отслеживания частоты
	Предотвращение потери скорости	Предотвращение потери скорости во время ускорения / замедления
	Короткое замыкание на выходе	Электронная схема защиты
	Другие функции	Задача от перегрева радиатора, защита на реверсе, прямой запуск после срабатывания, сброс ошибки, блокировка параметров и т. д.

№ 3 Проводка

3.1 Расположение клемм силовой цепи

1) Три фазы


L1	L2	L3	DC+	DB	U	V	W
----	----	----	-----	----	---	---	---

2) Одна фаза

L	N		DC+	DB	U	V	W
---	---	--	-----	----	---	---	---

[Примечание] Винты на главной плате управления служат в качестве клемм PE для клемм 0,4-1,5 кВт.

3.2 Расположение клемм управления

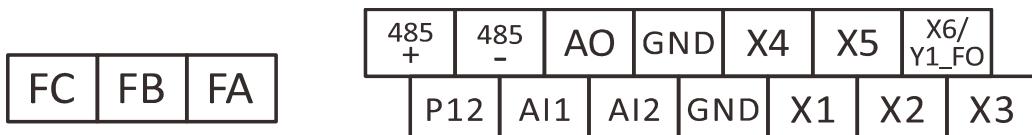

3.3 Описание клемм силовой цепи

Обозначение клеммы	Наименование клеммы	Описание
L1.L2.L3	Входные клеммы питания	Подключение к трехфазной сети 380В
L.N		Подключен к однофазной сети 220В
U.V.W	Выходные клеммы	Подключение к трехфазному двигателю.
DC+	Выходная клемма DC +	Выходные клеммы шины постоянного тока используются для подключения внешнего тормозного блока или общей системы шин постоянного тока. (DC- не предусмотрен для данной модели)
DC-		
DB	Выходная клемма подключения тормозного резистора	Подключение тормозного резистора между DB и DC +
PE	Клемма заземления	Клемма заземления корпуса преобразователя частоты должна быть заземлена.

3.4 Описание клемм управления

Description	Description	Description
X1	Многофункциональный цифровой вход клеммы 1-6	Предустановлено как FWD
X2		Предустановлено как REV
X3		Предустановлено как сброс
X4		Предустановлено как высокая скорость
X5		Предустановлено как средняя скорость
X6/Y1_FO		Предустановлено как низкая скорость
GND	Цифровые / аналоговые / клеммы заземления и питания	GND внутри изолирована от PE
P12	+ 12V блок питания	Максимальный выходной ток: 150 мА
AI1	Вход аналогового напряжения	Диапазон входного напряжения: 0 - + 10В
AI2	Аналоговый вход тока / напряжения, выбор с помощью перемычки J3, по умолчанию установлен токовый вход	Диапазон входного тока: 0 ~ + 20 мА Диапазон входного напряжения: 0 ~ + 10В
AO	Аналоговый выход напряжения, можете	Диапазон выходного напряжения: 0

	выбрать напряжение или ток	$\sim + 10\text{V}$ Диапазон входного тока: 0/4 $\sim + 20$ mA
FA、FB、FC	Многофункциональный релейный выход	FA-FC: нормально открытый, FB-FC: нормально закрыто Спецификация контакта: 250 В переменного тока / 3 A, 30 В постоянного тока / 3 A
485+, 485-	Интерфейс связи RS485	Доступное подключение 1-32 устройств RS485

3.5 Описание функции перемычки

No.	Функция	Заводская настройка
J1	Выбор режима проводки X1-X6: NPN PNP	PNP
J2	Выбор выхода АО: VO , напряжение. АО , ток	VO
J3	Выбор входа AI2: V , напряжение. А , ток	A
J4	Включен терминатор интерфейса RS485: ВКЛ. ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
J5	Выбор функции терминала X6, повторное использование: X6 Y1_PFO	X6

Режим подключения многофункциональных цифровых входных клемм X1-X6:

- (1) Когда для внешнего оборудования принят режим подключения типа NPN, возникает логика типа источника, и ток вытекает из входной клеммы (источника тока), как показано на рисунке 3-1, в то же время требуется установить параметр P067 = 0.

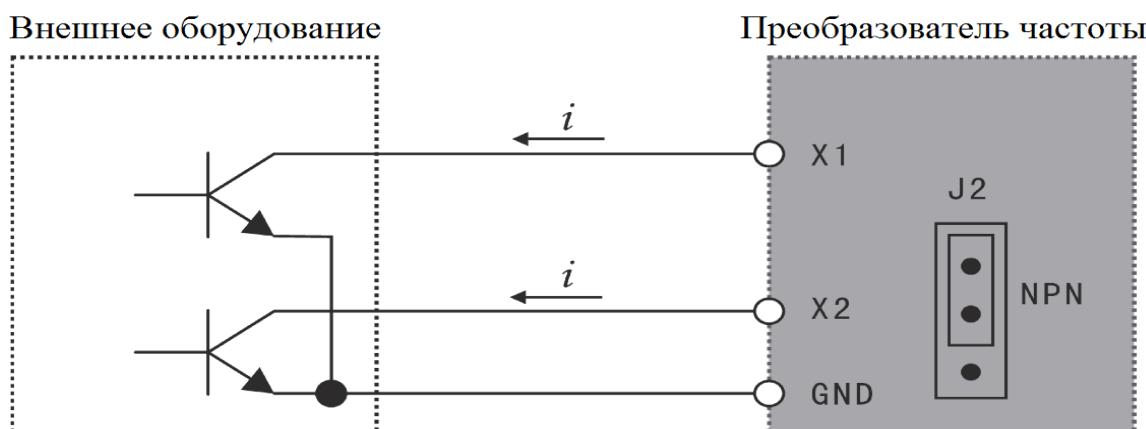


Рисунок 3-1. Тип подключения NPN

(2) Когда для внешнего оборудования принят режим проводки типа PNP, возникает логика типа приемника, и ток поступает во входные клеммы (нагрузка по току), как показано на рисунке 3-2, в то же время параметр P067 = 1 равен требуется.


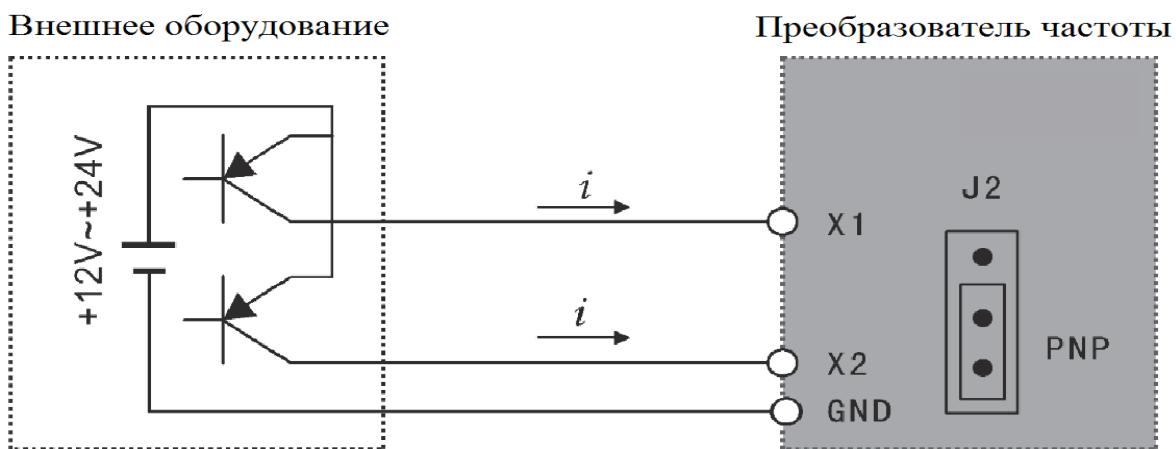


Рисунок 3-2. Тип подключения PNP

3.6 Основная схема подключения

Проводка инвертора включает в себя питающую цепь и цепь управления. Пользователь может поднять крышку корпуса, при этом будут видны клеммы питающей цепи и клеммы цепи управления, и пользователь должен выполнить правильное подключение согласно схеме подключения, приведенной ниже.

На рисунке 3-3 ниже приведена стандартная схема подключения преобразователя частоты серии А.

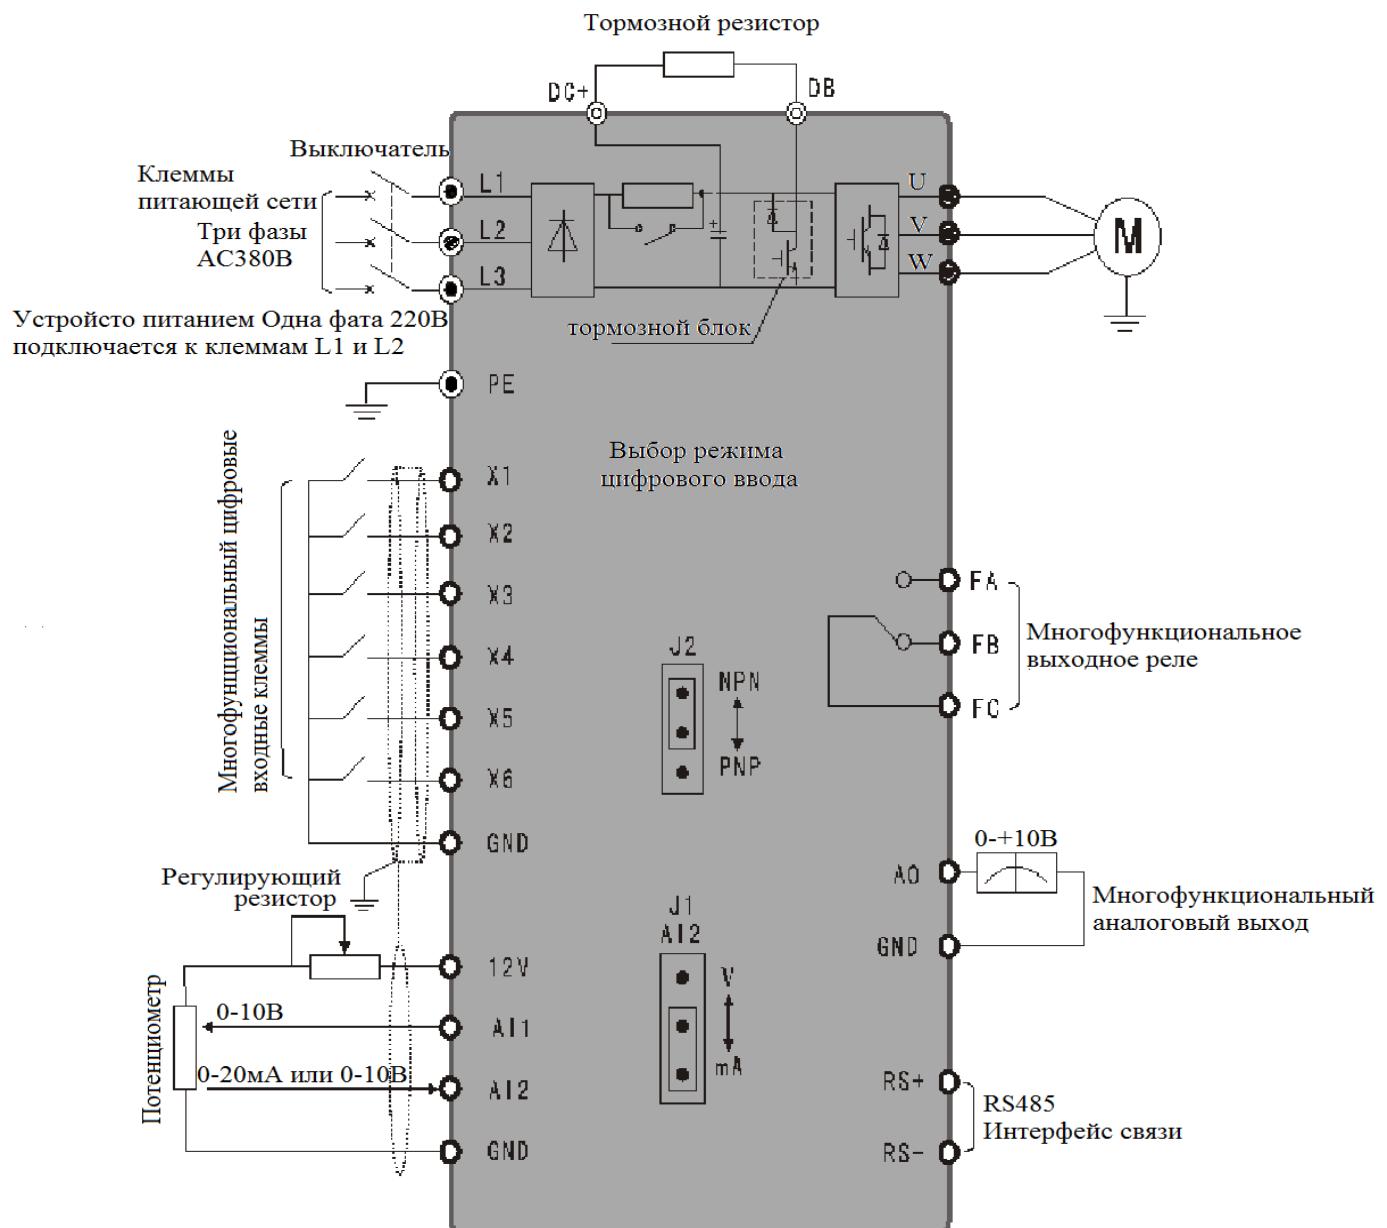

[примечание] 1) указывает, что для проводки используется экранированный кабель
 2) , соответственно относятся к клемме цепи электропитания и клемме управления
 3) Все GND подключены внутри прибора

Рисунок 3-3 Стандартная проводка преобразователя частоты серии А

Питающая сеть

- Во время монтажа, пожалуйста, выберите правильный диаметр провода и проводите проводку в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ), чтобы обеспечить безопасность.
- Для электропроводки, используйте экранированный провод .
- Обязательно установите воздушный автоматический выключатель NFB между клеммой питания и входом (L1.L2.L3.L.N).

(В случае применения реле утечки, пожалуйста, используйте прерыватель с высокочастотным решением)

- Не подключайте питание переменного тока к выходной клемме инвертора (U.V.W).
- не допускайте соприкосновения выходного провода с металлической частью корпуса преобразователя; в противном случае возможно короткое замыкание на землю.
- Не применяйте фазосдвигающий конденсатор, LC, RC шумовой фильтр или другие элементы к выходному концу инвертора.
- Обязательно прокладывайте проводку питающей цепи инвертора как можно дальше от другого контрольного оборудования.
- Когда провод между инвертором и двигателем превышает 15 м (класс 220 В) или 30 м (класс 380 В), внутри обмотки двигателя может появиться очень высокое значение dV / dT , что приведет к повреждению изоляции обмотки двигателя, поэтому необходимо использовать двигатель переменного тока с соответствующим классом изоляции, предназначенный для частотного регулирования или установка реактора на стороне инвертора.
- В случае большого расстояния между инвертором и двигателем уменьшите несущую частоту, так как чем больше несущая частота, тем больше становится ток утечки с более высокой гармоникой, что отрицательно влияет на инвертор и другое оборудование.

1. Провода управления

- Запрещается размещать сигнальный провод и провод главной цепи внутри одного канала.
- Шнур питания сигнального провода должен быть экранированным проводом размером 0,5-2,0 мм.
- Терминал управления на плате управления должен быть правильно использован по мере необходимости.

2. Заземляющий провод

- Пожалуйста, правильно заземлите клемму PE провода заземления.
- Используйте заземляющий провод в соответствии с основной длиной и размером, указанными в правилами устройства электроустановок.
- Полностью избегайте совместного использования заземляющего провода со сварочным аппаратом, электростанцией и другим крупногабаритным энергетическим оборудованием и старайтесь разместить

максимально дальше заземляющий провод от линии электропередачи крупногабаритного оборудования.

- Провод заземления должен быть максимально коротким.

№ 4 Клавиатура

4.1 Описание клавиатуры



Рисунок 4-1 Клавиатура серии А

Обозначение	Наименование	Описание функции
⑥ SET	ЗАДАТЬ	Войти в меню, войти в параметр или подтвердить запись данных параметров
③ ESC	ВЫЙТИ	Возврат в состояние «ВВОД»

Обозначение	Наименование	Описание функции
	ВВЕРХ	parameters of function code、 data etc increase/decrease, revise and select all kinds of modes
	ВНИЗ	
	ПЕРЕСТАНО ВКА	Переключение режимов состояния монитора, переключение параметра третьей ступени меню
	DIR	Изменить направление вращения двигателя
	ПУСК	Команда «ПУСК»
	СТОП	Команда «СТОП» / сброс ошибки

4.2 Описание функций индикаторов

Индикатор	Описание функции
F/R	выкл: реверс вкл: реверс
RUN	выкл: мотор остановлен вкл: мотор работает
A	Единица тока : А
V	Единица напряжения : В
Hz	Единица частоты : Гц
A + Hz комбинация	C, единица времени: С
V + Hz комбинация	%, %

4.3 Описание отображаемых предметов

Отображение	Описание
50.0	Выходная частота 50,0 Гц в этот момент
F50.0	Установлена частота 50,0 Гц
A03.0	Выходной ток составляет 3,0 А в этот момент
1440	Выходная скорость составляет 1440 об / мин, и в это время включается индикатор скорости
510	Напряжение постоянного тока составляет 510 В
380	Напряжение питания составляет 380В
35.0	Температура преобразователя 35.0°C
105	Значение счетчика на данный момент составляет 105
50.0	Задание PID составляет 50,0%
48.0	Значение обратной связи PID составляет 48,0%

№ 5 Список функций

Описание специальных символов:

* указывает на то, что содержимое этого параметра имеет различные заданные значения или оно должно быть специально установлено на основе фактической ситуации.

Заводское значение относится к значению параметра, установленному во время поставки преобразователя, или к значению параметра, обновленному, после восстановления заводских настроек.

Изменение относится к альтернативному свойству параметра. ○ указывает, что изменение доступно во время выключения и работы, × указывает, что изменение недоступно во время работы, а Δ относится к параметру только для чтения, который не может быть изменен пользователем.

5.1 Основные функциональные параметры

Код функции	Наименование функции	Диапазон настройки и содержание данных	Заводское значение	Изменение
F000	Блокировка параметров	0: Не действует 1: Действует	0	×
F001	Режим управления	0: Клавиатура 1: Внешние клеммы 2: Порт связи	0	×
F002	Выбор настройки частоты	0: Клавиатура 1: AI1 2: Порт связи 3: Потенциометр 4: AI2 5: PFI 6: AI1+AI2	3	×
F003	Основная частота	0.0~1000.0 Hz	*	○
F004	Опорная частота	0.1~1000.0 Hz	50.00	×
F005	Максимальная рабочая частота	10.0~1000.0 Hz	50.00	×
F006	Промежуточная частота	0.1~1000.0 Hz	5.0	×
F007	Минимальная частота	0.1~20.0 Hz	0.50	×
F008	Максимальное напряжение	0.1V~*	220/380	×
F009	Промежуточное напряжение	0.1V~*	*	×
F010	Буст (напряжение для момента на низкой частоте)	0.1V~50.0V	*	×
F011	Нижний предел частоты	0.0~1000.0 Hz	0	○
F012	Режим управления движением	0: V/F 1: Векторное управление	1	×
F013	Сброс параметров	8 восстанавливает заводские параметры	00	×

F014	Время разгона I	0.1~650.00s	*	○
F015	Время замедления I	0.1~650.00s	*	○
F016	Время разгона II	0.1~650.00s	*	○
F017	Время замедления II	0.1~650.00s	*	○
F018	Время разгона III	0.1~650.00s	*	○
F019	Время замедления III	0.1~650.00s	*	○
F020	Время замедления IV (время ускорения толчка)	0.1~650.00s	*	○
F021	Время замедления IV (время ускорения толчка)	0.1~650.00s	*	○
F022	Время замедления при аварийной остановке	0.1~650.00s 0.00 аварийная остановка при этом значение отключена	0.0	○

5.2 Параметры функций практического применения

Код функции	Наименование функции	Диапазон настройки и содержание данных	Заводское значение	Изменение
F023	Запрет реверса	0: Реверс запрещен 1: Реверс разрешен	1	×
F024	Кнопка Стоп действует или нет	0: STOP недействует 1: STOP действует	1	×
F025	Режим запуска	0: Пуск с начальной частоты 1: Пуск с отслеживанием частоты	0	×
F026	Запрет реверса	0: Реверс запрещен 1: Реверс разрешен	0	×
F027	Стартовая частота	0.1~30.0 Hz	0.5	×
F028	Частота останова	0.1~30.0 Hz	0.5	×
F029	Время начала торможения	0.0~25.0s	0.0	×
F030	Остановка времени торможения	0.0~25.0s	0.0	×
F031	Уровень торможения постоянным током	0.0~20.0%	2.0	×
F032	Время отслеживания частоты	0.1~20.0s	5.0	×

F033	Уровень тока при отслеживание частоты	0~200%	150	<input checked="" type="checkbox"/>
F034	Время нарастания напряжения во время отслеживания частоты	0.1~10.0s	0.5	<input type="radio"/>
F035	Процент стартового напряжения при отслеживании частоты	1~20%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
F036	Приращение напряжения во время отслеживания частоты	1~20V	10	<input checked="" type="checkbox"/>
F037-F038		Зарезервированы		
F039	Начальная частота торможения постоянного тока	0~15	0	<input checked="" type="checkbox"/>
F040	Разрешение по частоте	0.0~1000.0 Hz	*	<input type="radio"/>
F041	Несущая частота	0~15	*	<input checked="" type="checkbox"/>
F042	Частота толчка	0.0~1000.0 Hz	5.0	<input type="radio"/>
F043	Время S кривой	0.0~6500.0s	0.0	<input type="radio"/>

5.3 Функциональные параметры входных / выходных клемм

Код функции	Наименование функции	Диапазон настройки и содержание данных	Заводское значение	Изменение
F044	Для функции (X1)	0: не действует 1: Работа	2	×
F045	Функция REV (X2)	2: Вперед 3: Реверс	03	×
F046	Функция RST (X3)	4: Стоп	14	×
F047	Функция SPH (X4)	5: Вперед/реверс 6: Толчек	22	×
F048	Функция SPM (X5)	7: Толчек вперед 8: Толчек назад	23	×
F049	Функция SPL (X6)	9: Таймер внешнего управления I		
		10: Таймер внешнего управления II		
		11: Принудительная установка частоты на F003		
		12: Радиатор или мотор перегревается		
		13: Экстренная остановка		
		14: Сброс		
		15-16: Зарезервированы		
		17: Выбор времени ускорения замедления I		
		18: Выбор времени ускорения замедления II	24	×
		19: Многоступенчатая скорость I		
		20: Многоступенчатая скорость II		
		21: Многоступенчатая скорость III		
		22: Высокая скорость		
		23: Средняя скорость		
		24: Низкая скорость		
		25: PID разрешен		
		26: Многоступенчатая скорость IV		

		27: Вверх 28: Вниз 29: Разрешение на работу 30: Зарезервировано 31: Счетчик импульсов 32: Сброс счетчика импульсов		
F050	Функция выхода Y1	0: не действует 1: Индикация во время работы 2: Нулевая скорость 3: Индикация неисправности 4: Индикация торможения постоянным током 5: Уставка частоты срабатывания индикации 6: Индикация ускорения 7: Индикация замедления 8: Частота достигла уставку I 9: Частота достигла уставку II 10: Индикация перегрузки двигателя 11: Индикация превышения крутящего момента 12: Индикация перегрузки преобразователя частоты 13: Достигжение уставки счетчика импульсов 14: Достигжение уставки среднего счетчика импульсов 15: Достигжение уставки таймера I 16: Достигжение уставки таймера II 17: Индикация низкого напряжения	01	○
F051	Функция выхода Y2		05	○
F052	Функция выхода (клеммы KA и KC)		00	○

F053	Функция выхода (клеммы FA, FB и FC)	18: Контроль этапов многошаговой работы 19: контроль выполнения циклов многошаговой работы 20: Индикация обрыва 4 ~ 20 мА 21~23: зарезервировано 24: ED0 25: индикация работы вспомогательного насоса 1 26: индикация работы вспомогательного насоса 2 27: индикация окончания тяги 28: Индикация тревоги нижнего предела ПИД-регулятора 29: Индикация превышения верхнего предела ПИД-регулятора 30: индикация задействования тормозного сопротивления 31: Соответствующий контакт включен, когда контактор замкнут. 32: индикация работы вентилятора	03	○
F054	Функция выхода АО	0: выходная частота 1: выходной ток 2: напряжение на шине постоянного тока 3: выходное напряжение	0	○
F055	Усиление аналогового выхода АО	0~400%	100	○
F056	Перескакиваемая частота 1	0.0 ~ 1000.0Hz	0.00	○
F057	Перескакиваемая частота 2	0.0 ~ 1000.0Hz	0.00	○

F058	Перескакиваемая частота 3	0.0 ~ 1000.0Hz	0.00	○
F059	Диапазон перескакиваемой частоты	0.1 ~ 10.0 Hz	0.50	○
F060	Устойчивая частота I (Частота высокой корости водоснабжения с постоянным давлением)	0.0~1000.0 Hz	0.00	○
F061	Устойчивая частота II (Частота низкой корости водоснабжения с постоянным давлением)	0.0~1000.0 Hz	0.00	○
F062	Установка диапазона устойчивой частоты	0.1~10.0 Hz	0.50	○
F063	Таймер I	0.1 ~ 10.0s	0.1	✗
F064	Таймер II	1~ 100s	1	✗
F065	Значение счетчика	0~65500	0	○
F066	Среднее значение счетчика	0~65500	0	○
F067	Цифровой входной терминал Положительная и отрицательная логика	0: Положительная логика, режим проводки NPN 1: Отрицательная логика, режим проводки PNP	01	✗
F068	Время устранения дредезга на входных цифровых клеммах	0~60000ms	20	○
F069	PFO максимальная частоты	1.0~10.0	10.0	✗

5.4 Функциональные параметры аналоговой величины

Код функции	Наименование функции	Диапазон настройки и содержание данных	Заводское значение	Изменение
F070	Выбор входного канала для аналогового сигнала	единицы : 0 : 0 ~ 10 В 1: 0 ~ 5 В десятки: 0: 0 ~ 20 мА / 0 ~ 10 В 1: 4 ~ 20 мА / 2 ~ 10 В	00	×
F071	Время фильтрации аналогового сигнала	0~1000ms	20	×
F072	Верхней предел частоты аналогового сигнала	0.0~1000.0 Hz	50.00	×
F073	Нижний предел частоты аналогового сигнала	0.0~1000.0 Hz	0	×
F074	Направление смещения верхней предел частоты	0: Положительное 1: Отрицательное	0	×
F075	Направление смещения нижнего предел частоты	0: Положительное 1: Отрицательное	0	×
F076	Selectable negative bias reverse of analog quantity Выбор отрицательного направления реверса аналоговой величины	0: Неизменяемый 1: Изменяемый	0	×
F077	UP.DOWN выбор функции памяти	0: не запоминается 1: запоминается	0	×
F078	UP.DOWN выбор приращения	0: 0.1Hz 1: 1.0Hz	1	×
F079	UP.DOWN кратность увеличения	1~250	1	×

5.5 Функциональные параметры многоступенчатой скорости

Код функции	Наименование функции	Диапазон настройки и содержание данных	Заводское значение	Изменение
F080	Выбор режима многоступенчатой скорости	0: нормальная работа 1: Внутренний контроль 16-сегментная скорость 2: с внешним управлением 4-сегментная скорость 3: с внешним управлением 16-сегментная скорость 4: с внешним управлением 4-сегментная скорость (команда действует автоматически) 5: с внешним управлением 6-сегментная скорость (команда действует автоматически)	2	×
F081	Многоступенчатая скорость с внутренним управлением Выбор режима работы	0: остановка после работы в течение одного цикла 1: циклическая операция 2: остановка после автоматической работы в течение одного цикла (интервал остановки) 3: Автоматический круговой режим (СТОП интервал)	0	×
F082	Направления скоростной работы первых 8 внутренних контролируемых этапов	0~255 (0: вперед 1: реверс)	0	×

F083	Направления скоростной работы из последних 8 внутренних контролируемых этапов	0~255 (0: вперед 1: реверс)	0	×
F084	Время ускорения / замедления из первых 8 внутренних контролируемых этапов	0~65535	0	×
F085	Время ускорения / замедления из последних 8 внутренних контролируемых этапов	0~65535	0	×
F086	Настройка частоты II	0.0~1000.0 Hz	15.00	
F087	Настройка частоты III	0.0~1000.0 Hz	20.00	
F088	Настройка частоты IV	0.0~1000.0 Hz	25.00	
F089	Настройка частоты V	0.0~1000.0 Hz	30.00	
F090	Настройка частоты VI	0.0~1000.0 Hz	35.00	
F091	Настройка частоты VII	0.0~1000.0 Hz	40.00	
F092	Настройка частоты VIII	0.0~1000.0 Hz	0.50	
F093	Настройка частоты IX	0.0~1000.0 Hz	10.00	○
F094	Настройка частоты X	0.0~1000.0 Hz	15.00	
F095	Настройка частоты XI	0.0~1000.0 Hz	20.00	
F096	Настройка частоты XII	0.0~1000.0 Hz	25.00	
F097	Настройка частоты XIII	0.0~1000.0 Hz	30.00	
F098	Настройка частоты XIV	0.0~1000.0 Hz	35.00	
F099	Настройка частоты XV	0.0~1000.0 Hz	40.00	
F100	Настройка частоты XVI	0.0~1000.0 Hz	45.00	

	Время I многоступенчатой скорости			
	Время II многоступенчатой скорости			
	Время III многоступенчатой скорости			
	Время IV многоступенчатой скорости			
F101	0.0~6500.0s	10.0		
F102	0.0~6500.0s	10.0		
F103	0.0~6500.0s	0.0		
F104	0.0~6500.0s	0.0		
F105	0.0~6500.0s	0.0		
F106	0.0~6500.0s	0.0		
F107	0.0~6500.0s	0.0		
F108	0.0~6500.0s	0.0		
F109	0.0~6500.0s	0.0		○
F110	0.0~6500.0s	0.0		
F111	0.0~6500.0s	0.0		
F112	0.0~6500.0s	0.0		
F113	0.0~6500.0s	0.0		
F114	0.0~6500.0s	0.0		
F115	0.0~6500.0s	0.0		
F116	0.0~6500.0s	0.0		
	скорости			
	Время X			
	многоступенчатой			
	скорости			
	Время XI			
	многоступенчатой			
	скорости			
	Время XII			
	многоступенчатой			
	скорости			

	Время XIII многоступенчатой скорости Время XIV многоступенчатой скорости Время XV многоступенчатой скорости Время XVI многоступенчатой скорости			
F117	Функция памяти многоступенчатой скорости с внутренним управлением (резерв сбоя питания UP.DOWN)	0~1	0	X

5.6 Параметры функции защиты

Код функции	Наименование функции	Диапазон настройки и содержание данных	Заводское значение	Изменение
F118	Выбор функции предотвращения перенапряжения	0~1	1	X
F119	Уровень перегрузки при ускорение	0~200%	150	X
F120	Уровень перегрузки при постоянной скорости	0~200%	150	X
F121	Время торможения для предотвращения перегрузки при постоянной скорости	0.1~25.5s	5	○
F122	Предотвращение превышения уровня напряжения	200~800V	Motor type	X
F123	Выбор режима	0~3	0	X

	обнаружения превышения крутящего момента			
F124	Уровень обнаружения превышения крутящего момента	0~200%	0	×
F125	Время обнаружения превышения крутящего момента	0.1~20.0s	1.0	×
F126	Over-torque detection time	0~1	0	×
F127	Счетчик импульсов памяти	0~65000	0	×
F128	Управление охлаждающим вентилятором	0: работает всегда 1: контроль работы, задержка 30S после остановки	0	×
F129	Напряжение динамического торможения	0~800V	Motor type	×

5.7 Функциональные параметры подачи воды постоянного давления

Код функции	Наименование функции	Диапазон настройки и содержание данных	Заводское значение	Изменение
F130	Количество вспомогательных насосов	0~2	0	×
F131	Время непрерывной работы вспомогательного насоса	1~9000min	60	×
F132	Время блокировки вспомогательного насоса	1~250s	5	○
F133	Время работы на высокой скорости	1~250s	60	○
F134	Время работы на низкой скорости	1~250s	60	○

F135	Уровень давления останова	1~150%	95	○
F136	Продолжительность времени работы на уровне F135 для останова	1~250s	30	○
F137	Уровень пробуждения	1~150%	80	○
F138	Частота сна	0.0~1000.0Hz	20.00	○
F139	Продолжительность времени работы на уровне F138 для засыпания	1~250s	20	○

5.8 Параметры функции двигателя

Код функции	Наименование функции	Диапазон настройки и содержание данных	Заводское значение	Изменение
F140	Номинальная мощность двигателя	Set as per motor nameplate	*	×
F141	Номинальное напряжение двигателя	Set as per motor nameplate	*	×
F142	Номинальный ток двигателя	Set as per motor nameplate	*	×
F143	Количество пар полюсов двигателя	02~22	04	×
F144	Номинальная скорость вращения двигателя	00~9999	1440	×
F145	Автоматическая компенсация крутящего момента	0.0~10.0%	2.0	×
F146	Ток холостого хода двигателя	0~100%	40	×
F147	Компенсация скольжения двигателя	0~1.0	0.000	×
F148	Максимальная частота компенсации скольжения двигателя	0.0~20.0Hz	2.0	×

F149	Время фильтрации компенсации скольжения	0~200ms	10	○
F150	AVR функция	0 ~ 1	1	×
F151	Автоматическая функция энергосбережения	0.0~20.0%	0.0	×
F152	Время перезапуска после ошибки	0.2~25.0s	1.0	○
F153 F154 F155	Выбор временной остановки и перезапуска Допустимое время сбоя питания Время перезапуска неисправности	0:Не работает 1:Отслеживание частоты 0.1~5.0s 0 ~ 10	0 0.5 00	×

5.9 Параметры функции PID

Код функции	Наименование функции	Диапазон настройки и содержание данных	Заводское значение	Изменение
F156	Пропорциональная постоянная P	0.0~1000.0%	100.0	○
F157	Время интеграции I	0.1~3600.0s 0: интегрирование закрыто	2.0	○
F158	Время дифференцирования D	0.01~10.00s, 0: дифференцирование закрыто	0	○
F159	Уставка ПИД	0.0~100.0%	0	○
F160	Настройка канала PID	Единицы: канал настройки PID 0: устанавливается F159 1: AI1 2: AI2 Десятки: канал обратной связи PID 0: AI1 1: AI2	10	×
F161	PID верхний предел	0~100%	100	○
F162	PID нижний предел	0~100%	0	○

5.10 Параметры функции связи

Код функции	Наименование функции	Диапазон настройки и содержание данных	Заводское значение	Изменение
F163	Адрес для связи		1	
F164	Скорость передачи данных	0~250 0~3	2	×
F165	Режим передачи данных	0~5	3	
F166~F168		заразервировано		
F169	Выбор протокола связи	0: Стандартный протокол связи Modbus	0	×